


Poziom porównawczy 151,00 m n.p.m.

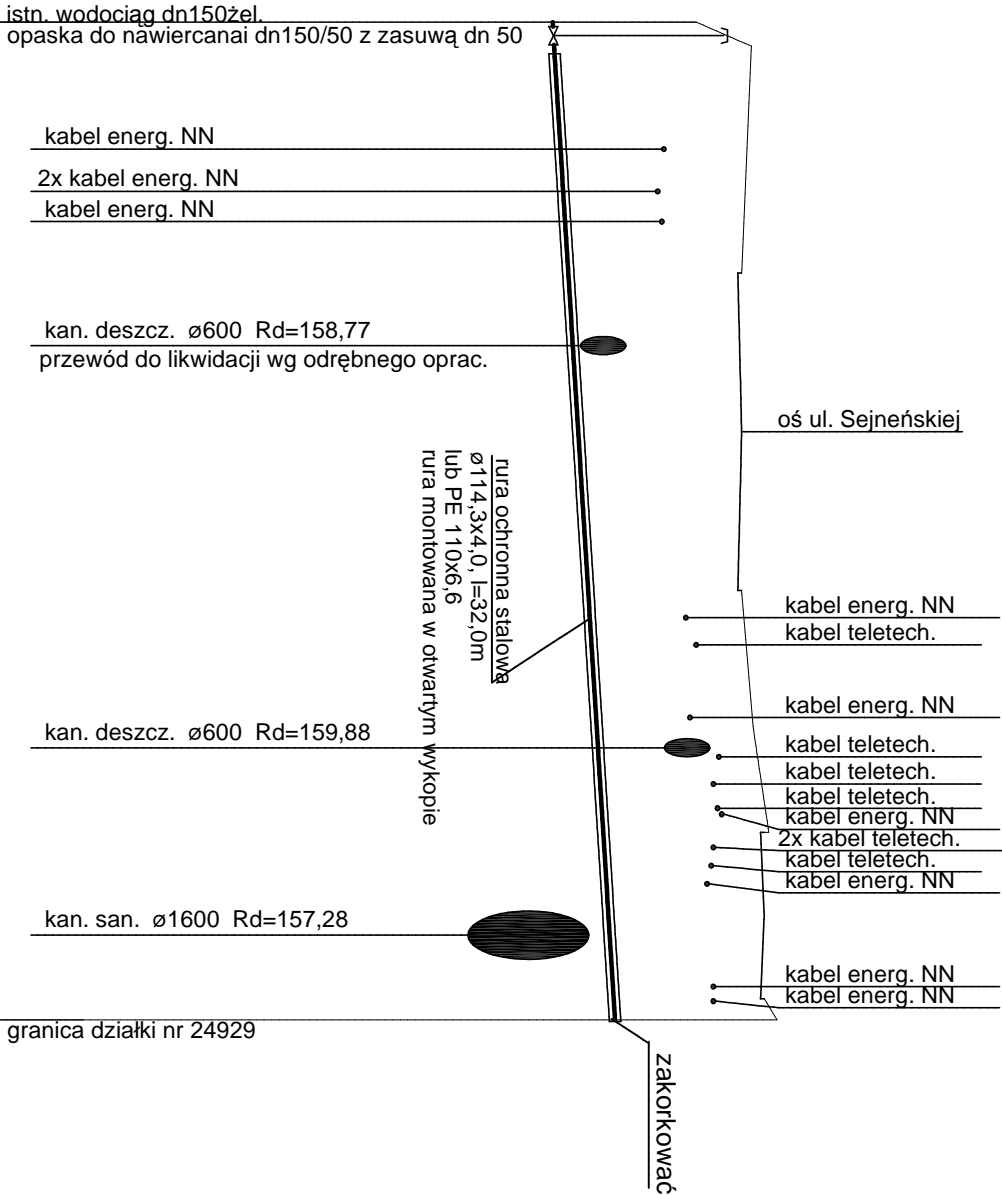

Rzędna terenu projektowanego	160,30											161,05	161,37					
Rzędna terenu istniejącego	160,30																	
Rzędna osi rurociągu [m]	158,40	158,51	158,54	158,57	158,67		158,89	158,91	158,98	159,00	159,03	159,05	159,08	159,10	159,11	159,16	159,20	159,22
Zagłębienie osi rurociągu	1,90													2,15				
Odległości [m]		33,00																
Średnice, materiał		ø 63PE100 SDR11																
	Spadek											2,5 %						
Długość trasy [m]	0,00	4,20	5,60	6,60	10,70		19,70	20,60	23,00	24,00	25,20	26,00	27,30	27,90	28,50	30,20	31,90	33,00

WĘZEL W3

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE				
"AC-SYSTEM"				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA ODGAŁĘZIENIA WODOCIAGOWYCH w ul. Sejneńskiej do działki o nr. geod. 24927/2, 24928, 24929, 24930, 24931, 24932			SKALA: 1:100/250
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROFIL ODGAŁĘZIENIA WODOCIAGOWEGO			DATA 01-2018
PROJEKTANT	mgr inż. ANDRZEJ BALUNOWSKI		SUV 106/65	NR RYS. 4
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ALINA BALUNOWSKA		SUV 19/86	
	IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS